

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 51/_____

Шоптыкольский с.о.
Место составления

16.08.2023 г.
Время 11:42

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района имени Габита Мусрепова Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 51 от 08.08.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
БЕКЖАНОВ БАУРЖАН БЕКТАСОВИЧ - главный специалист
КАЙРАТ ЖАСҰЛАН АСҚАРҰЛЫ - Старший инженер
ТУРЕГЕЛЬДЫЕВ ЕРЖАН КАНАТОВИЧ - инженер отдела

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

980740000552, Коммунальное государственное учреждение "Шоптыкольская специальная школа-интернат" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Шоптыкольская специальная школа-интернат" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА, Шоптыколь.

5. Период проведения проверки 16.08.2023 - 16.08.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Шоптыкольская специальная школа-интернат" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителем не пройдено обучение по программе пожарно технического минимума, также не проводится противопожарный инструктаж с персоналом.

			Основание п.8 «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
2	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	У дежурного персонала отсутствуют электрические фонари. Основание: п.13«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
3	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Отсутствует журнал практических тренировок. Основание: п.14«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
4	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Территория школы не очищена от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов. Основание: п.59«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
5	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В корпусе №1 автоматическая пожарная сигнализация частично в неисправном состоянии. Основание: п.6«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
6	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкции крыши, сдальнейшем подтверждением лабораторных испытаний на качество огнезащитных

			покрытий. Основание – п.21. «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
7	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальных помещениях допускается хранение горючих материалов. Основание: п.п.1 пункта 24 «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
8	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Эвакуационные двери закрыты на замок, отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п.34 «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
9	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В спальном корпусе № 2 объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход" находятся в неисправном состоянии. Основание: п.35 «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
10	П. 73 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями столовой. Основание: п.84 «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
11	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Не проведена проверка состояния стационарного

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей заземляющих устройств. Отсутствуют акты (протокола) замеров. Основание – п.87. «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
12	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещений допускается установка розеток по горючему основанию. Основание: п.79«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
13	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В медицинском пункте электрические провода соединены методом скрутки. Основание: п.80«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
14	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Топливо (уголь) хранится не на специально приспособленном месте вблизи котельной школы. Основание: п.116«Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55; срок устранения: 02.10.2023
15	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств систем противопожарной защиты. Основание п.69 «Правила пожарной безопасности» утвержденного Министром

		ЧС РК от 21 февраля 2022 года за №55.; срок устранения: 02.10.2023
--	--	--

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

2. Ознакомлен Асанов С.К. Вис

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Председатель Ермеков Канатбеков А.А.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Получил Асанов С.К.

«16» 08 2023 г.



ҚЫҒЫС
ЖСХД. № 40
02.10.2023

Северо-Казахстанская область
Район имени Габита Мусрепова
КГУ «Шоптыкольская специальная школа-интернат»
КГУ «Управление образования акимата СКО»
Ул. Целинная 24

Информация по исполнению предписания об устранении нарушений за №51 от 08.08.2023 года по КГУ «Шоптыкольская специальная школа-интернат» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

№	Выявленные нарушения	Информация об устранении нарушений
1	Руководителем не пройдено обучение по программе пожарного технического минимума, так же не производится противопожарный инструктаж с персоналом	Руководителем пройдено обучение по программе пожарного технического минимума. Протокол №4 от. 11.07.2023 года и был произведен противопожарный инструктаж с персоналом. Приложение №1
2	У дежурного персонала отсутствуют электрические фонари	Было приобретено три электрических фонаря. Фото прилагается. Приложения №2
3	Отсутствует журнал практических тренировок	Заведен журнал практических тренировок. Приказ №34-1 от. 23.04.2023 года. Приложение №3
4	Территория школы не очищена от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов	Произведена очистка территорий школы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов. Фото прилагается. Приложение №4
5	В корпусе №1 автоматическая пожарная сигнализация частично в неисправном состоянии	Произведен осмотр и ремонт автоматической пожарной сигнализации. Договор о ремонте и обслуживании автоматической пожарной сигнализации №5 от. 10.02.2023 года. Приложение №5
6	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши	В школе была проведена обработка деревянных конструкций крыши. Протокол испытаний №23-889 от. 28.09.2023 года. Приложение №6
7	В подвальных помещениях допускается хранения горючих материалов	Подвальное помещение было очищено от горючих материалов. Фото прилагается. Приложение №7

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия инструктор
1	2	3	
1	Кабдушева А.К.	25.03.79.	д.о.дир.
2	Султанова Д.М.	11.05.95.	Инженер
3	Аббасова Д.Б.	08.09.80.	д.о.дир.
4	Калимуллина Р.К.	22.03.88.	д.о.дир.
5	Султанова О.П.	14.11.88.	Инженер
6	Калимуллина Т.В.	01.12.89.	д.о.дир.
7	Исмаилов С.С.	04.04.71.	Инженер
8	Исмаилов Е.А.	22.02.75.	Инженер
9	Табасумова З.В.	14.06.71.	Инженер
10	Мухамедов С.К.	01.11.80.	Сотрудник
11	Бадмаев Н.В.	29.05.84.	Инженер
12	Бадмаев А.Д.	14.01.79.	Инженер
13	Калимуллина И.И.	03.06.86.	д.о.дир.
14	Иванов О.О.	22.07.78.	Инженер
15	Бадмаев И.Д.	13.09.70.	д.о.дир.
16	Султанова И.А.	08.08.70.	д.о.дир.
17	Бадмаев З.И.	13.02.82.	д.о.дир.
18	Табасум С.Ф.	21.03.71.	д.о.дир.
19	Исмаилов М.В.	01.09.88.	Инженер
20	Бадмаев С.С.	23.06.76.	Инженер
21	Калимуллина Е.А.	03.12.74.	Инженер
22	Бадмаев С.Б.	20.12.83.	д.о.дир.
23	Бадмаев К.С.	23.03.83.	Инженер
24	Калимуллина З.С.	18.06.72.	Инженер
25	Аббасов А.А.	19.08.78.	Инженер
26	Хайдуков Б.И.	18.01.59.	Инженер
27	Калимуллина М.И.	11.09.84.	Инженер
28	Мухамедов И.И.	12.04.88.	Сотрудник
29	Калимуллина С.С.	01.06.88.	Инженер
30	Аббасов А.А.	24.11.79.	Инженер
31	Бадмаев В.А.	30.05.83.	Инженер

Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума.
№19 Монтажные специализированные курсы
(общее национальное образование)

Квалификационное удостоверение №27

Выдано Оспанову
Самату Кабирову
Должность директор

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание
по пожарной безопасности

Основание: Протокол № 4 от 11.07.2023 г.

Действительно до 11.07.2026 г.

Руководитель Аббасов Р.Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

Протокол № 4
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума

КГУ «Шонтыкольская специальная школа интернат»

подпись, печать, дата

Председатель:

Кожабергенов Д.А. – руководитель ИП «Кожабергенов Д.А.»

(фамилия, имя, отчество, должность)

«11» июля 2023 года провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	ФИО обучаемого	Должность	Организация	Причина обучения	Отметка	Подпись	Номер
1	Оспанов С.К.	директор	КГУ «Шонтыкольская спец. школа интернат»	обязательное	зачет		27

Председатель комиссии:

Кожабергенов Д.А. – руководитель

подпись



Члены комиссии:

Лукиянчук И.А. – электрик второго разряда

подпись



М.П.



«11» июля 2023 года

«Шоптікөл арнайы мектеп-интернаты» КММ
КТУ «Шоптыкольская специальная школа-интернат»

Журнал по учебной эвокуации

Приложение №4 (фото)





Аккредитованная испытательная лаборатория
Товарищество с ограниченной ответственностью «Крона Инвест»
Аттестат аккредитации KZ.T.03.E1120 от 01 июля 2022 г.
действителен до 01 июля 2027 г.
Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район,
село Кызылсуат, улица Жангыру, 2Б.


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №23-889 от 28.09.2023 г.

Испытание по определению качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций.

СТ РК 615-1-2011

1	Дата проведения испытаний	28.09.2023 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Крона Инвест», Акмолинская область, Целиноградский район, село Кызылсуат, улица Жангыру, 2Б.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ИП «КАЛДЫБАЙ ЕРНАЗАР»
4	Наименование, адрес объекта	Коммунальное государственное учреждение «Шоптыкольская специальная школа-интернат» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Шоптыколь, Целинная 24
5	Основание для проведения испытаний	Заявка
6	Наименование (вид) огнезащитного средства	Огнезащитный состав «Негорни-МС».
7	Нормативный и (или) технический документ на объект:	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкций
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, общая площадь – 1600 м².

Приложение №7 (фото)

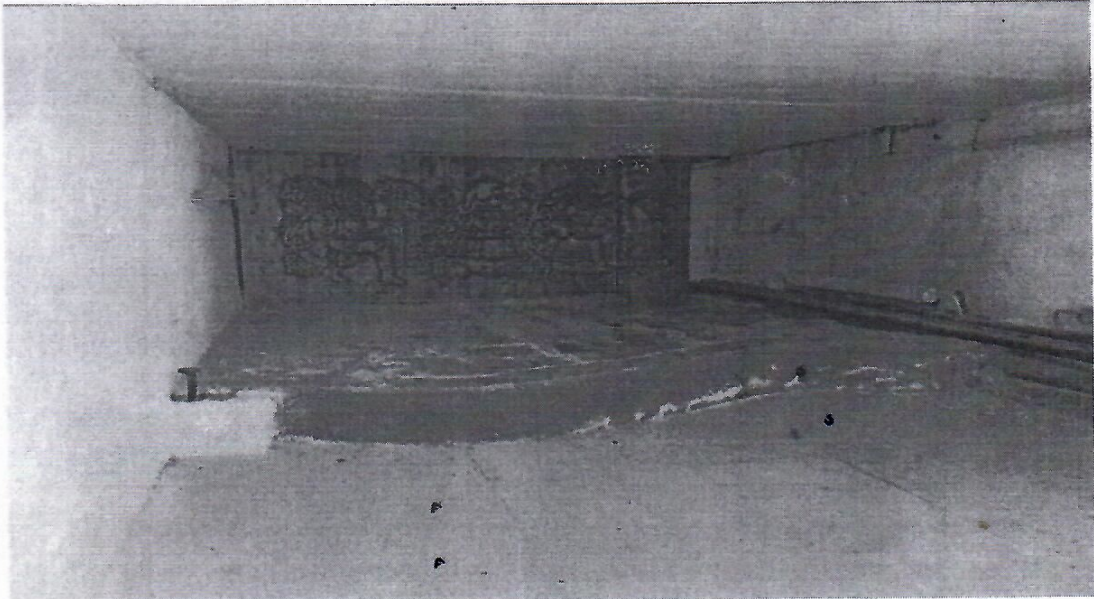


Приложение №8



Приложение №10(фото)



Приложение №12 (Фото)

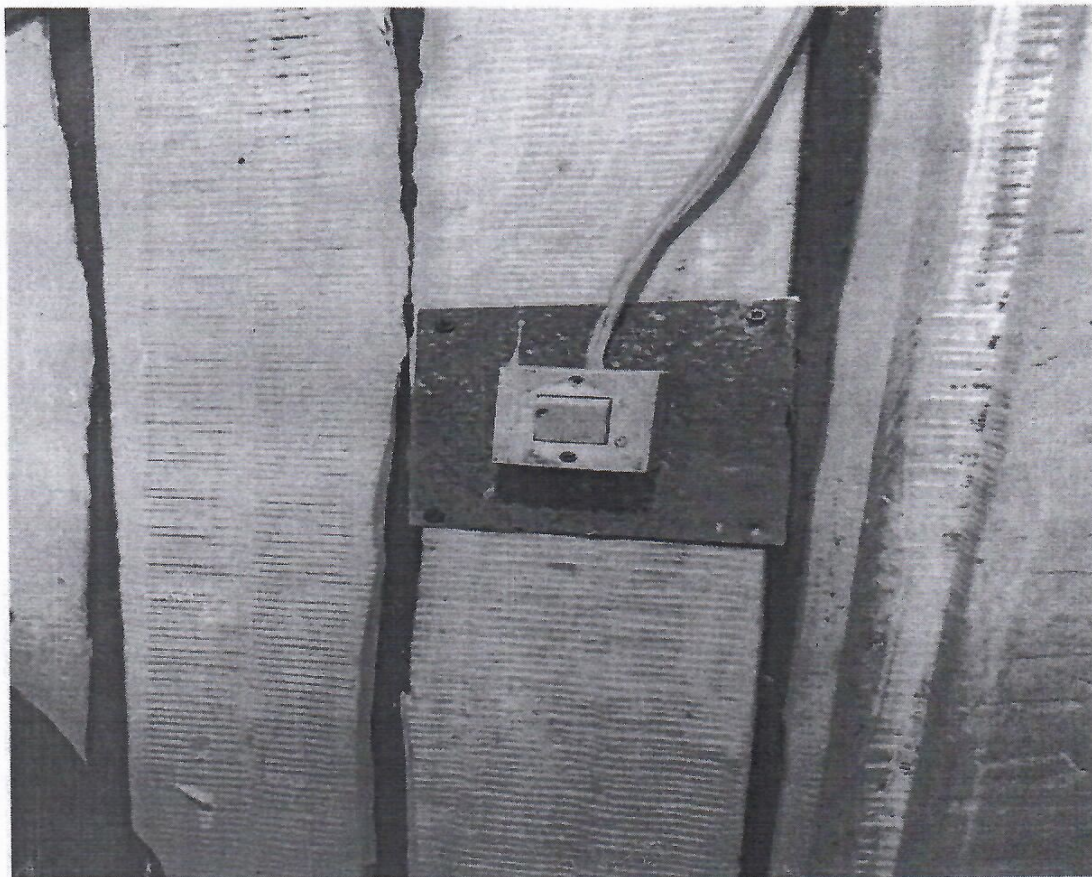

**ЖУРНАЛ
УЧЁТА ТЕХНИЧЕСКОГО
СИСТЕМЫ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

Тип установки БЗД № 2, 4, 16

Дата монтажа установки _____

Защищаемый объект Коммунальное государственное учреждение
«Шоптыкольская специальная школа-интернат» коммунального
государственного учреждения "Управление образования акимата
Северо-Казахстанской области»

Ответственный за эксплуатацию установки и ведение журнала:

Обслуживающая организация:

ИП «FireVideoExpert» руководитель Кожабергенова Е.А. тел:87053366777

[illegible]

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 130 от 02.10.2023 г.
Организация/отправитель	ОЧС РАЙОНА Г.МУСРЕПОВА ДЧС СКО
Получатель (-и)	"КГУ "ШОПТЫКОЛЬСКАЯ СШИ""
Электронные цифровые подписи документа	